

stavba : BN - Krhanice - kNN, parc. č. 152/3, 2 (IV-12-6034250)

místo stavby : Krhanice

obec: Krhanice

okres: Benešov

kraj : Středočeský

k.ú. : Krhanice 674362

stavebník : ČEZ Distribuce, a.s.

účel stavby : Připojení nových odběrných míst

OBEZNÁMENÍ SE STAVBOU

M1:500




Popis technického řešení :

Ze stávající kabelové skříně SS 200 č. 225 umístěné na hranici parc. č. 148/17 bude vyveden kabel NN AYKY 4x70 mm² do nové kabelové skříně SS200 osazené ve zděném piliři z bílých cihel na rozhraní parc. č. 152/3 a parc. č. 152/2.

Popis trasy: Z SS 200 č.225 povede nový kabel NN 1-AYKY-J 4x70 mm² travním porostem po pozemku č. 148/18, překopem přes komunikace (p.č. 148/18) a podél komunikace krajnicí/příkopem (přes p.č. 148/18 a p.č. 148/28) do nové pojistkové skříně SS 200/KVE4P- M umístěná ve zděném piliři. V případě, že dojde ke křížení se stávajícími sítěmi, bude toto křížení provedeno dle platné ČSN.

V rámci stavby bude na základě samostatné žádosti umožněna obci Krhanice připožit kabelu veřejného osvětlení. Připožit bude provedena na náklady obce Krhanice.

Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do náležitého stavu a zápisem předány vlastníkům.

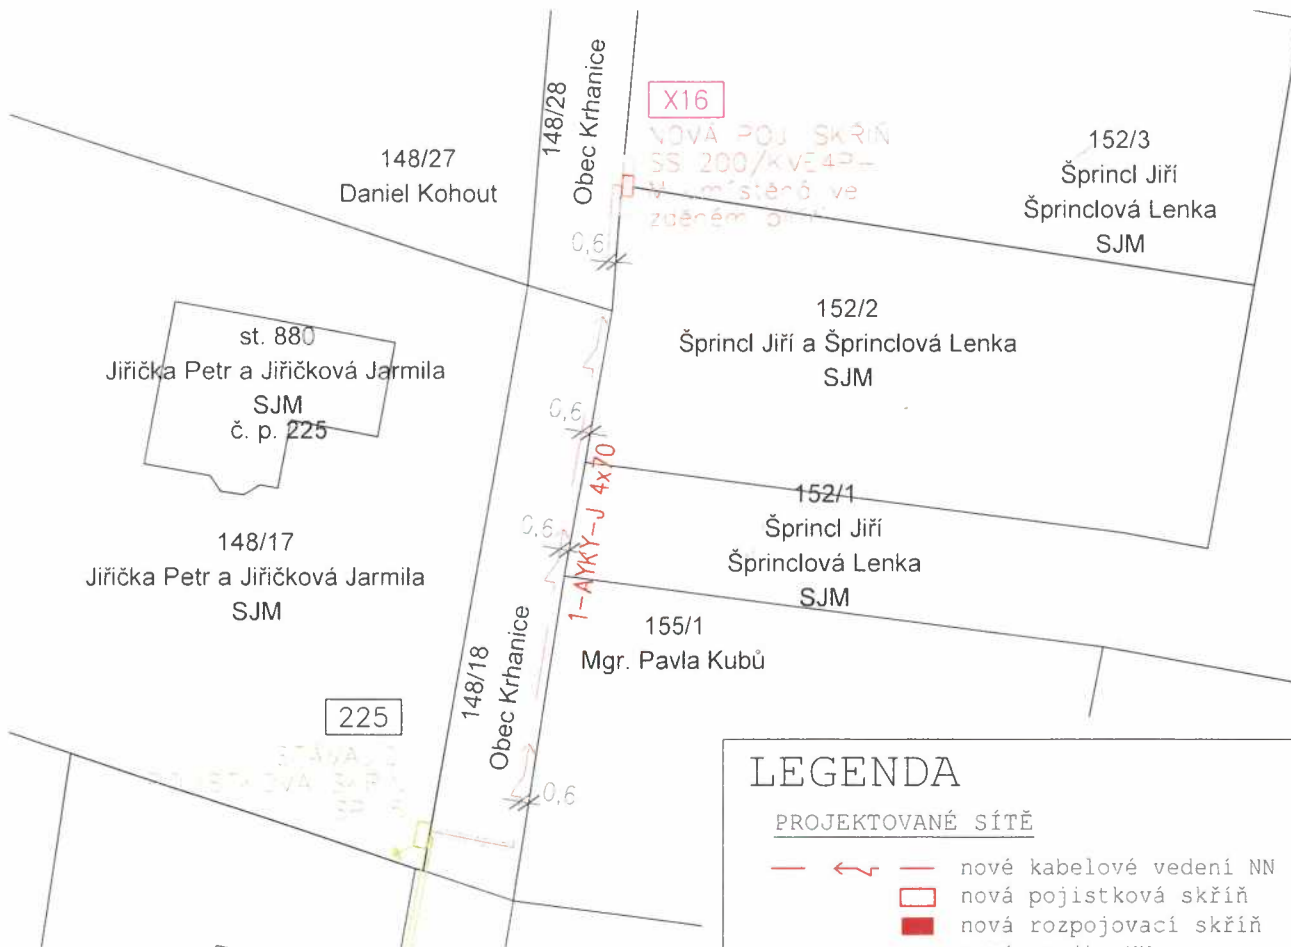

Obeznamení a souhlas se stavbou.

Vlastník pozemků p.č. 148/18 a 148/28 byl obeznámen se stavbou a s její realizací souhlasí. Pozemky budou upraveny do náležitého stavu a předány zápisem.

Dne: _____

Podpis: _____

Obec Krhanice
č. p. 46
257 42 Krhanice

Tel.: _____

LEGENDA

PROJEKTOVANÉ SÍTĚ

- nové kabelové vedení NN
- nová pojistková skříně
- nová rozpojovací skříně
- nová spojka NN
- nové/stávající uzemnění
- nový podpěrný bod
- nové svodiče přepětí NN AlFe
- stávající kabelové vedení NN
- stávající nadzemní vedení NN
- stávající pojistková skříně
- stávající rozpojovací skříně
- stávající podpěrný bod
- demont. střešník/podpěrný bod
- demont. nadzemní vedení NN
- nový kabelový žlab
- nová kabelová chránička
- elektroměrový rozvaděč RE1
- hlavní domovní vedení strom/keř