

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

na povinnosti podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon)

Společnost ČEPS, a.s., je vlastníkem a provozovatelem vedení zvláště/velmi vysokého napětí. Současně se vznikem těchto vedení k nim byla zřízena věcná břemena a ochranná pásma, která mají charakter oprávnění k cizím nemovitostem. V rozsahu výše citovaného zákona tato práva svědčí společnosti ČEPS, a.s.

Podle ustanovení § 46 výše uvedeného zákona je ochranné pásmo souvislý prostor v bezprostřední blízkosti vedení vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u vedení o napětí 400 kV 20 (25) m, u napětí 220 kV 15 (20) m a u napětí 110 kV 12 (15) m (hodnoty v závorkách platí pro vedení uvedená do provozu před 1. 1. 1995). Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 m.

Katastrálním územím vaší obce prochází vedení přenosové soustavy označené V413 vlastněné a provozované naší společností, u kterého je rozsah ochranného pásma vyměřen vzdáleností 25 m na obě strany měřeno od krajních vodičů tohoto vedení.

Na základě § 46, odst. 9 a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. vyzýváme vlastníky či uživatele pozemků, aby odstranili a oklestili stromoví a jiné porosty v ochranném pásmu, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz tohoto vedení přenosové soustavy.

Zasláním a následným zveřejněním přiloženého „UPOZORNĚNÍ“ plní ČEPS, a.s., svoji povinnost vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb.

Odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů musí být provedeno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., § 46, odst.9 (energetický zákon).

ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU V TERMÍNU DO 15. BŘEZNA 2023.

Současně oznamujeme, že nejpozději do 20.července 2022 vyhledají vlastníky pozemků, na kterých se ochranné pásmo vedení nachází, zástupci firmy pověřené společností ČEPS, a.s., a projednají rozsah a způsob odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování vedení přenosové soustavy. S ohledem na všechny okolnosti chceme být nápomocni těm vlastníkům, kteří nemají možnost vadný stav urychleně napravit. S ohledem na závažnost této věci bude s Vámi uzavřena Smlouva o způsobu provedení údržby ochranného pásma vedení.

V případě potřeby Vám poskytne bližší informace paní Ing. Petra Přemyslovská, tel: 777633422

 ALPIN SPECIAL s.r.o.
Pelhřimovská 302/10
140 00 Praha 4
TEL: 261 492 997, FAX: 261 262 901
ICO: 26695375, IČ: CZ26695375


Odpovědný pracovník: Ing. Petra Přemyslovská

Za ČEPS, a.s. vyřizuje:

ALPIN SPECIAL s.r.o.
Pelhřimovská 302/10
140 00 Praha 4

V Praze, dne 7.7.2022

Příloha: Orientační zákres vedení v mapě s vyznačením lomových, příp. hraničních podpěrných bodů

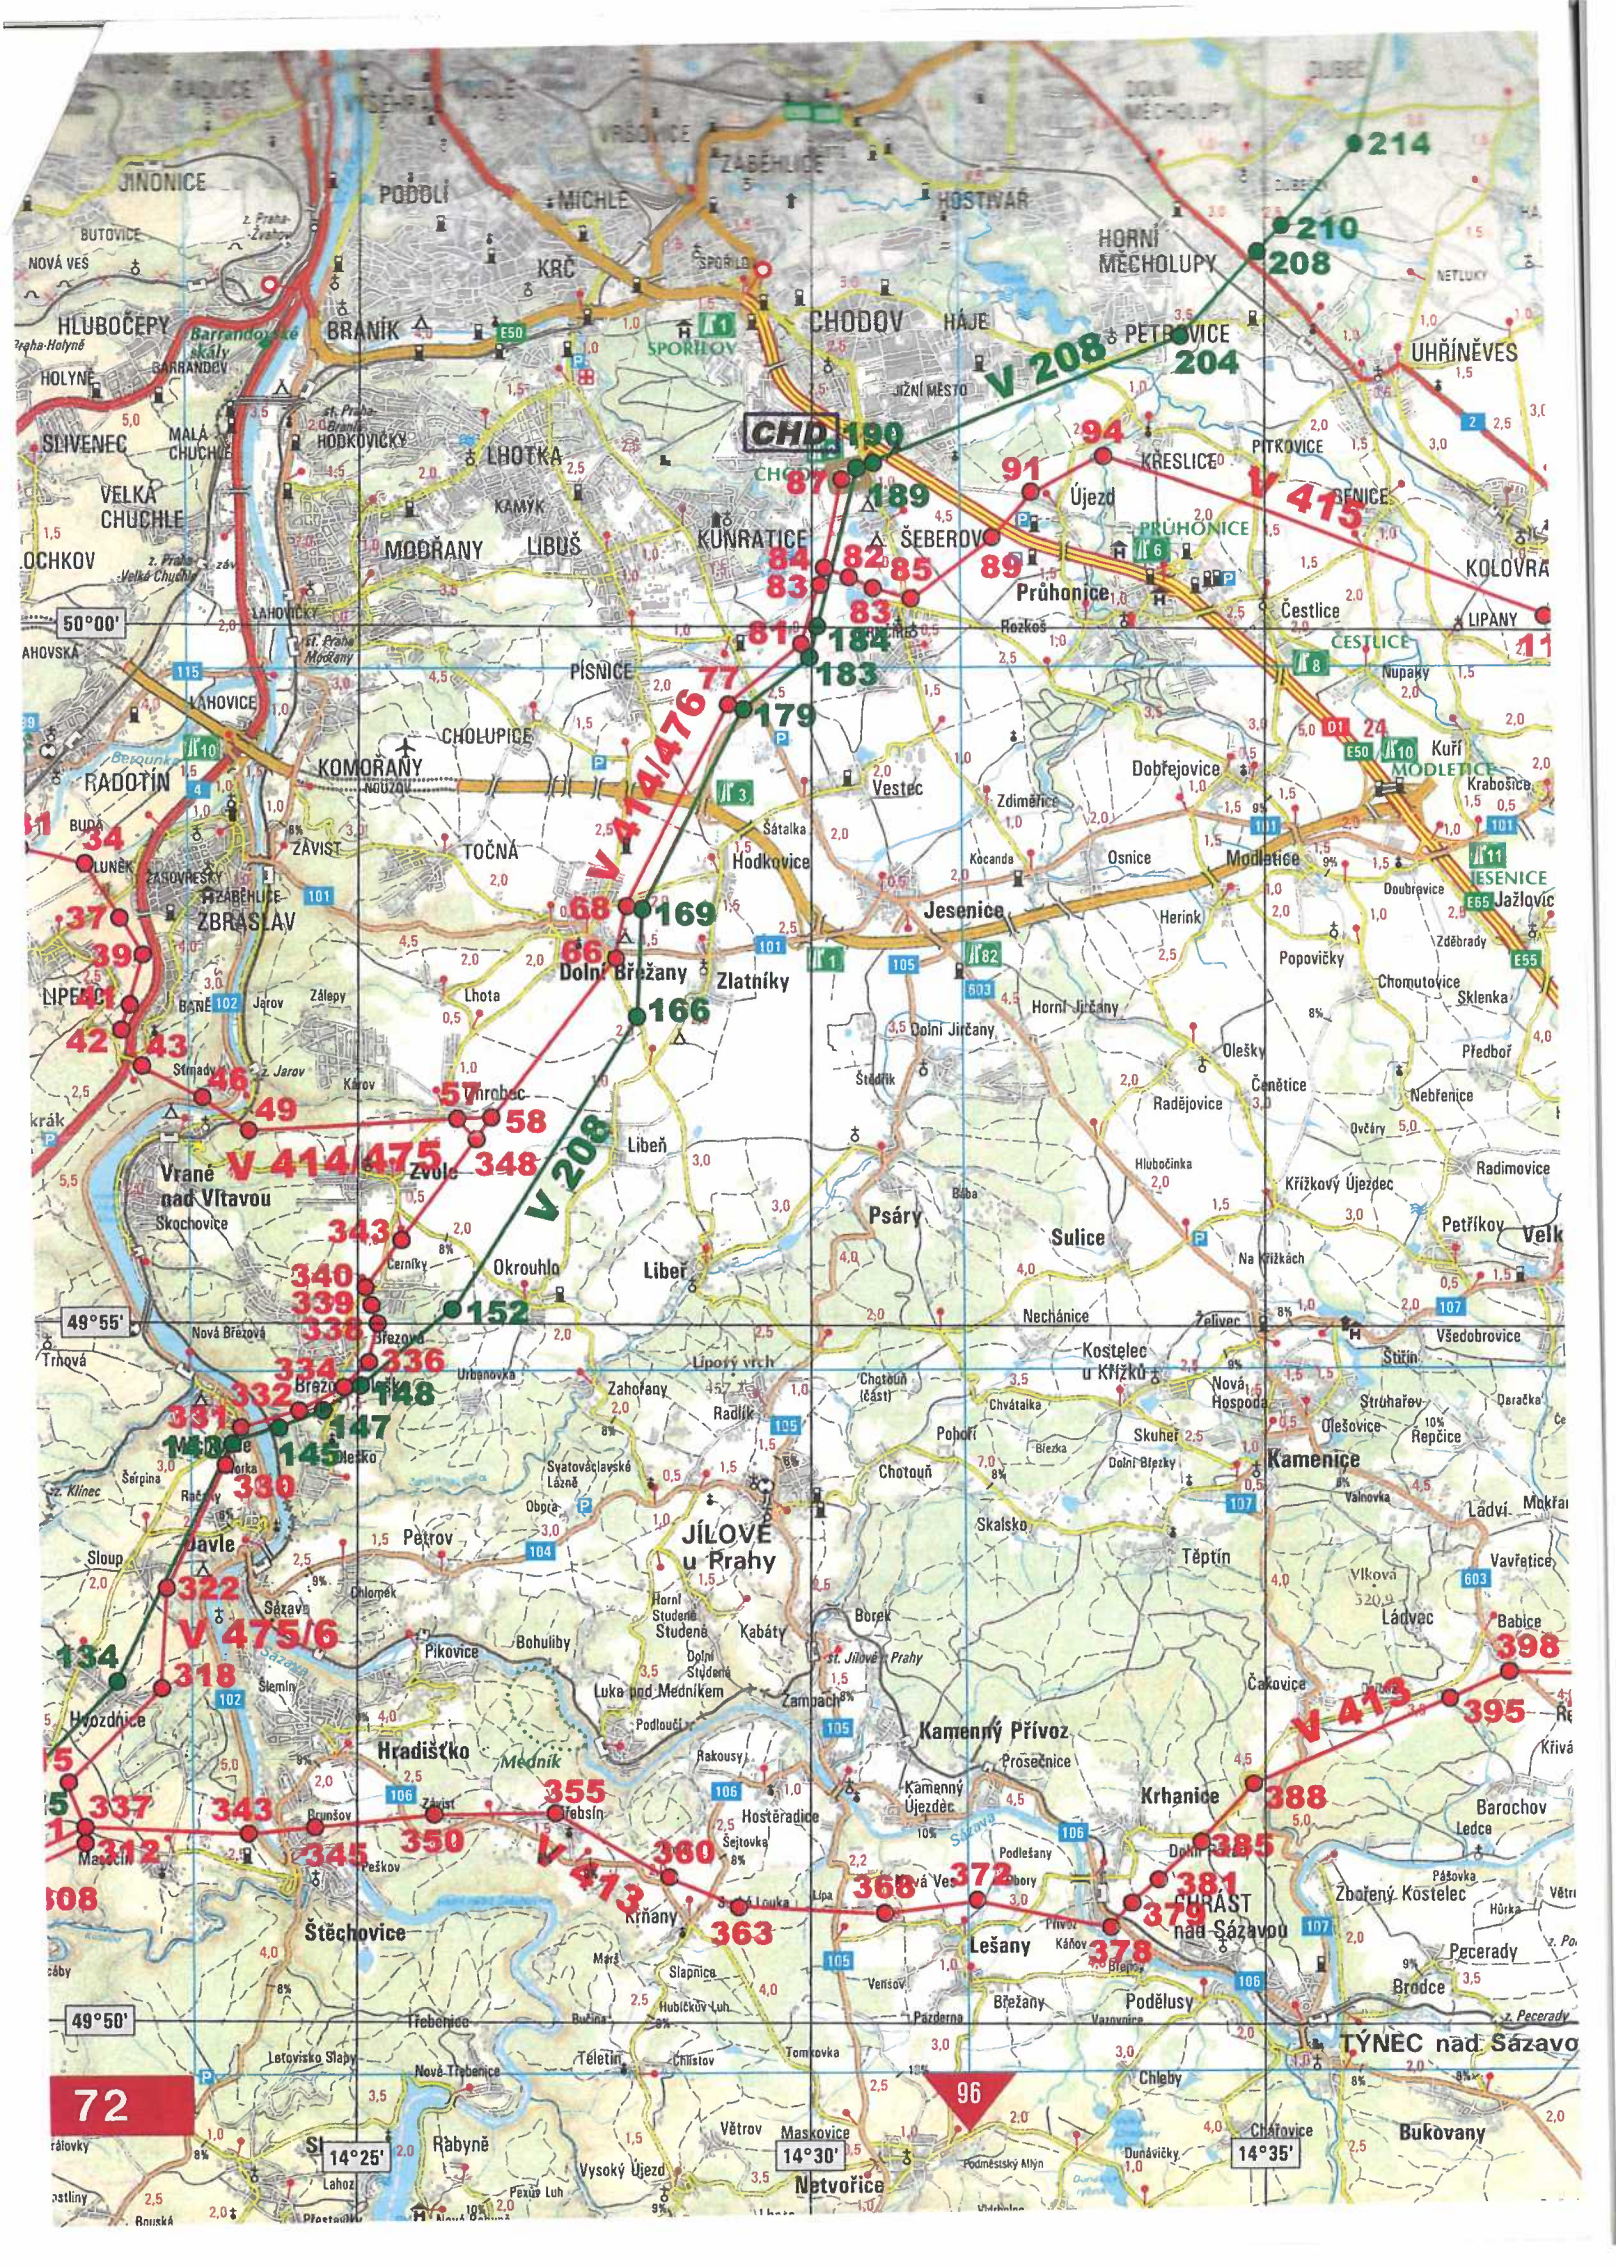

CHD 190

V 208

V 475

V 414/476

50°00'

49°55'

49°50'

72

S 14°25'

14°30'

14°35'

96

TÝNEC nad Sázavou

Netvořice

Bukovany

rálovky

ostliny

Bruská

Přestavlky

Nová Paka

Alšovice

Nová Třebanice

Nová Třebanice

Nová Třebanice

Čáslav

Čáslav

Čáslav

Čáslav

Čáslav

Čáslav

Čáslav

Čáslav

Čáslav

Čáslav

Čáslav

Čáslav

Čáslav

Čáslav

Čáslav

Čáslav

Čáslav

Čáslav

Čáslav

Čáslav

Čáslav